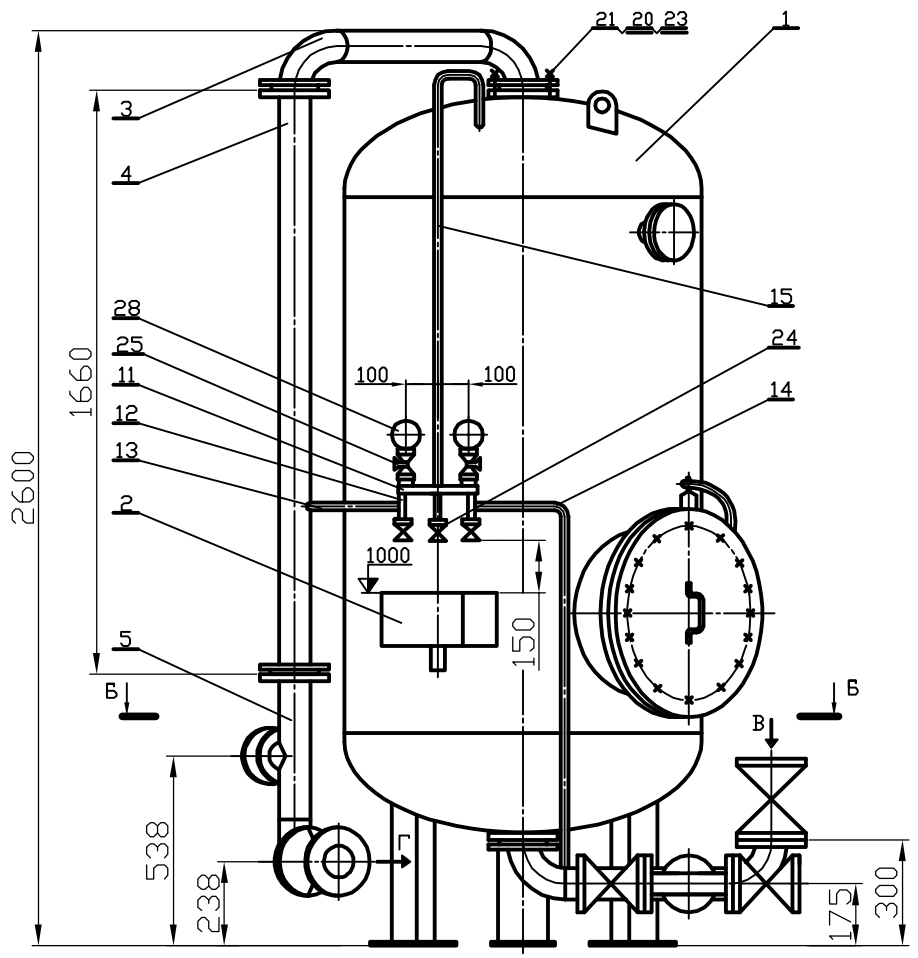

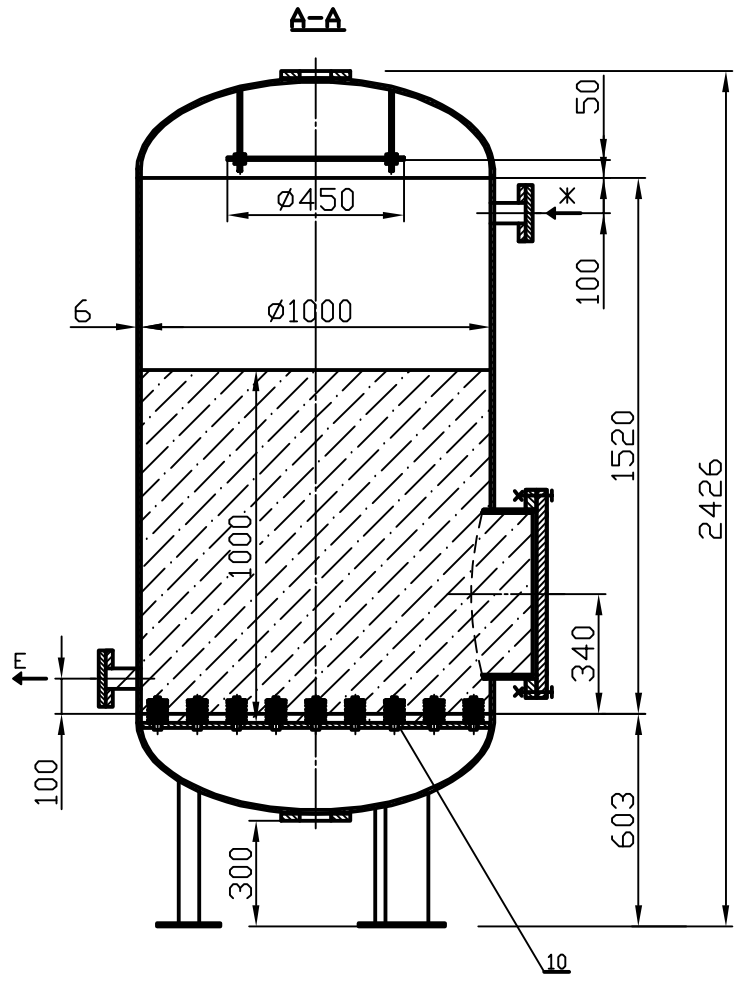

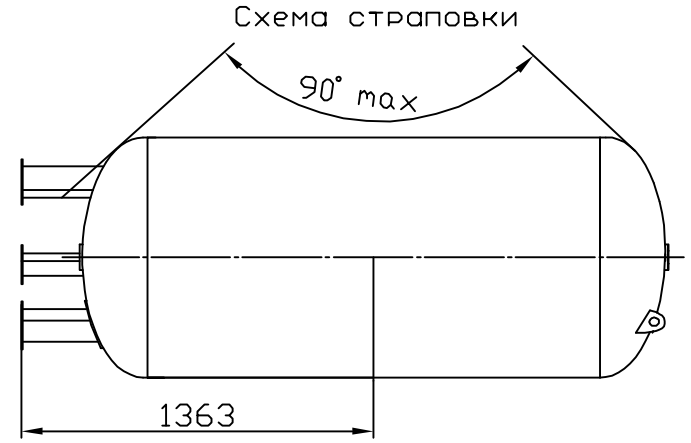

Условные диаметры трубопроводов, мм.

Обозначение	Наименование	Dy
А	Подвод исходной воды	50
Б	Отвод обработанной воды	50
В	Подвод промывочной воды	80
Г	Отвод промывочной воды	80
Д	Сброс первого фильтрата	50
Е	Гидровыгрузка фильтрующего материала	50
Ж	Гидрозагрузка фильтрующего материала	50

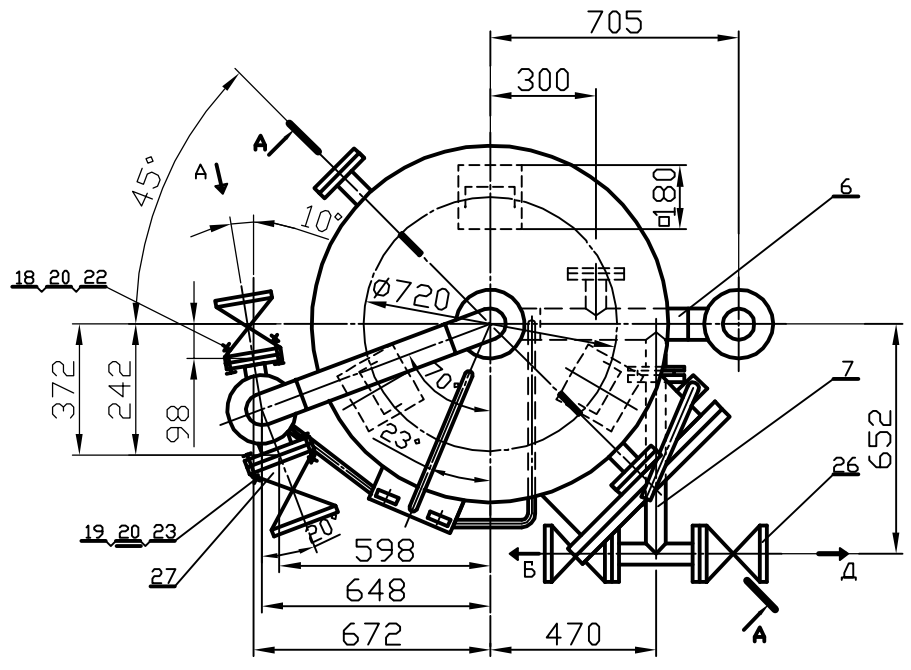

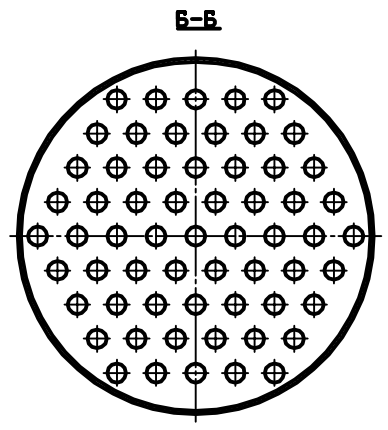

Техническая характеристика

Давление, МПа:	
рабочее	0,6
пробное гидравлическое	0,9
Температура, °С	До 40
Емкость корпуса, м³	1,75
Производительность м³/ч	10
Фильтрующая загрузка:	
высота, м	1,0
объем, м³	0,8
масса, т:	
кварцевого песка при ρ=1,6 т/м³	1,3
антрацита при ρ=0,8 т/м³	0,7

1. Аппарат не подлежит ведению Ростехнадзора.
2. Материал, изготовление и поставка- по ТУ 3113-001-13307645-2006.
3. Сварка ручная, электродуговая, электродами Э46 ГОСТ 9467-75. Сварные швы выполнить катетом равным наименьшей толщине свариваемых деталей по ГОСТ 5264-80.
4. Наружные поверхности фильтра и трубопроводов окрасить грутовкой ГФ-021 или ГФ-0119 ГОСТ 25129-82.

					ФВПУ. 010000.000.СБ		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтр осветительный вертикальный ФОВ-1,0-0,6	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Шучалин					825 / 1:15
Пров.		Шучалин				Лист	Листов 1
Н.контр.						ООО "СЭЛПА-1" 8(496)514-32-64	
Утв.		Шучалин					